

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 146 | Março/2023

Assunto: Compatibilidade ECU Naked e ECU STD


Para: Todos

Descrição: O objetivo deste documento é informar como deve ser feita a substituição de produtos com ECU Naked (610-010012-00) para a ECU STD (610-010004-03).

Produtos com a ECU Naked (610-010012-00) não possuem o pino do compressor conectado (X400-5). O compressor e condensador são ambos conectados ao pino de controle do condensador (X400-4).

Neste caso, para substituir a ECU Naked (610-010012-00) pela ECU STD (610-010004-03) é necessário alterar o chicote. **O sinal que está conectado ao X400-4 deve ser conectado ao X400-5 no conector de 21 vias.**

Se esta alteração não for executada o compressor poderá ser danificado, pois em caso de falha de pressão o mesmo permanecerá ativado.

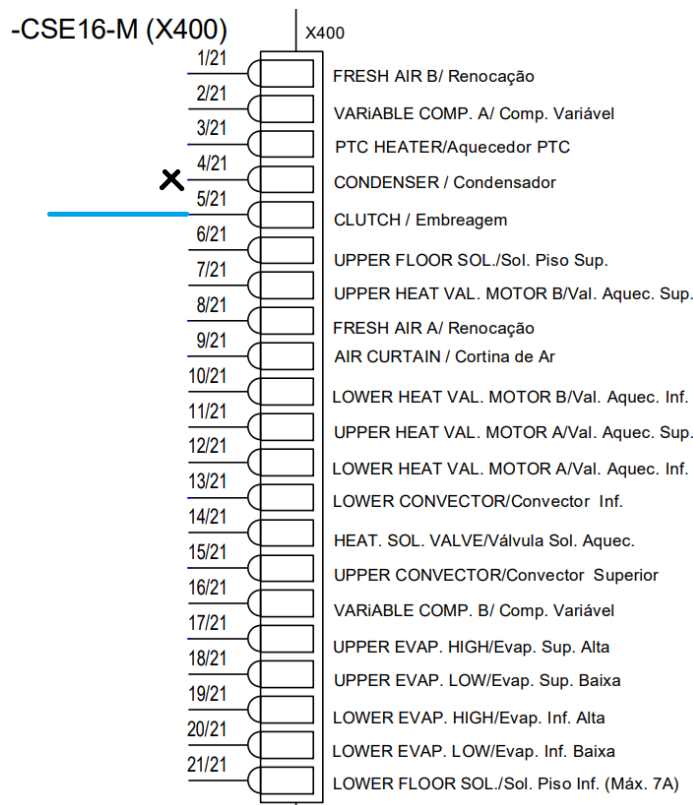

Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br

THERMAL BUS

BOLETIM TÉCNICO

SITE CAXIAS DO SUL – ENGENHARIA | Nº 146 | Março/2023

Elaborador:	Gestor:	Data:	Página
Dhiego Silva	Rodrigo Comin	19/04/2023	2

Controle de Alterações			
Data	Revisão	Alteração	Responsável
19/06/2019	00	FO 043 transformado corporativo FOC 043	Fernanda Rossi
09/06/2020	01	Revisão do cabeçalho	Fernanda Rossi



Valeo Climatização do Brasil - Veículos Comerciais S/A
Av. Rio Branco, 4688 - Bairro São Cristóvão - CEP 95060-145 | Caxias do Sul - RS - Brasil | Tel. +55 (54) 2101.5700
www.valeo-thermalbus.com/br